

## 海科技大樓北棟 1 樓平面圖

左側為出入口、大廳


大廳左側為國際會議廳

大廳右側走廊依序為：

MN-102 行政中心辦公室、MN-103 貴賓室、上下樓梯、男女生廁所及無障礙廁所、茶水間、MN-104 會議室、MN-105 光電展示教室、MN-106 產品加工展示教室、MN-107 風力展示教室

右側出入口逆時針依序：

無障礙電梯、上下樓梯、男女生廁所、MN-108 風力發電系統併聯機房、發電機房、變電站

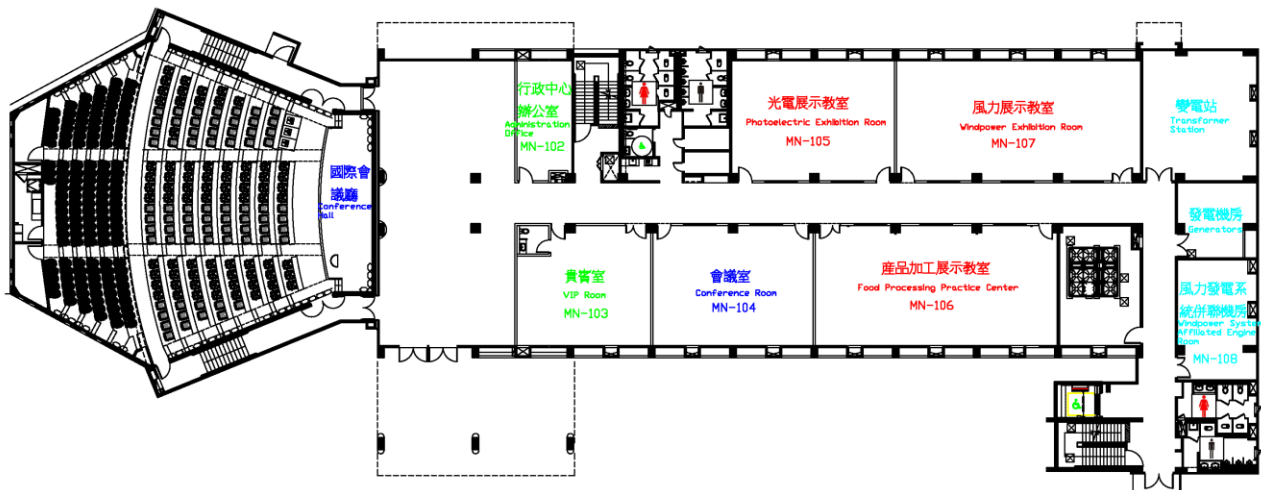

## 海科技大樓北棟 2 樓平面圖

中間為上下樓梯、男女生廁所及無障礙廁所、茶水間

左側走廊依序為：

MN-203 食品科學系學會、MN-201 專業教室(一)、MN-202 應用微生物實驗教室


右側走廊依序為：

MN-204 保健生物技術實驗教室、MN-206 食品安全與微生物實驗教室、MN-205 食品科學系辦公室、MN-207 食品檢驗分析實驗教室、MN-208 食品微生物實驗教室

右側中間走廊依序為：

MN-209 品評教室、MN-210 研究中心、MN-211 研究中心、MN-212 教師研究室、MN-213 教師研究室、MN-214 教師研究室、MN-215 儲藏室、無障礙電梯、上下樓梯、男女生廁所

右側走廊盡頭為連接海洋科技大樓南棟

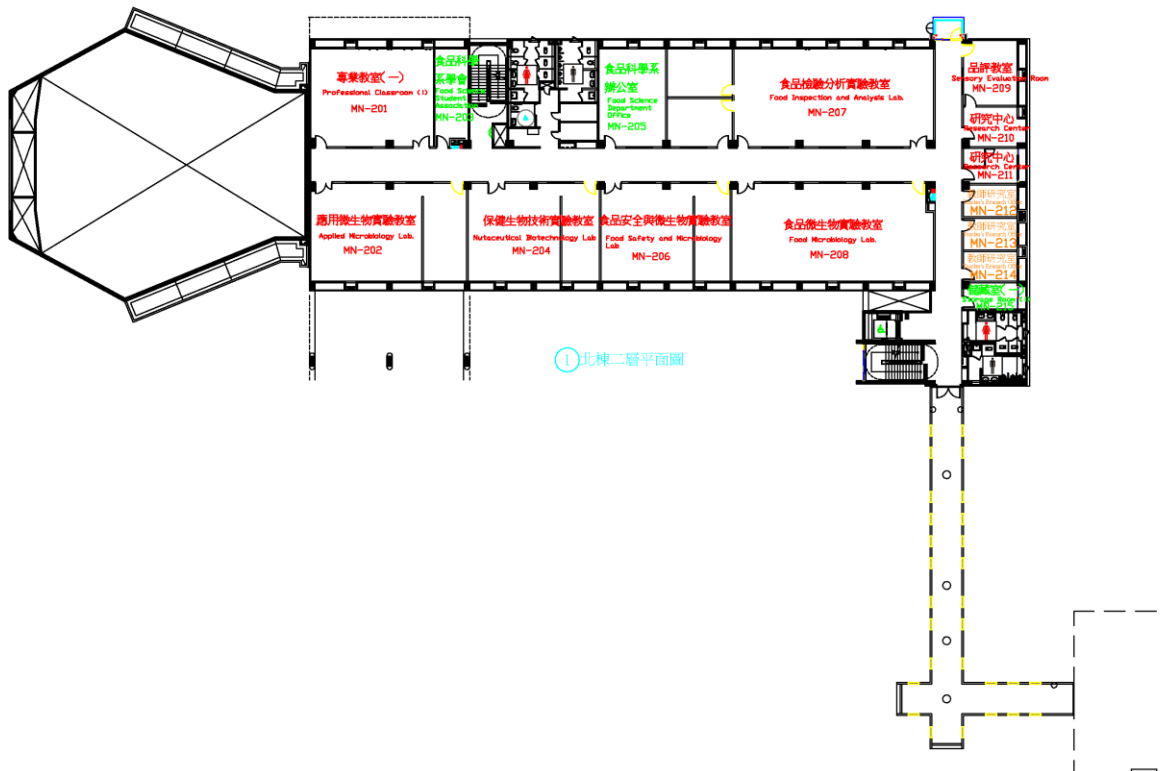

## 海科技大樓北棟 3 樓平面圖

中間為上下樓梯、男女生廁所及無障礙廁所、茶水間

左側走廊依序為：


MN-301 生化製程實驗教室、MN-303 應用生物科技實驗教室、MN-302 專教室(二)

右側走廊依序為：

MN-304 水產機能性胜肽實驗教室、MN-306 酵素催化與應用實驗教室、MN-305 穀類加工實驗教室、MN-307 食品物性暨工程實驗教室、MN-308 海洋生化實驗教室、MN-309 研究生教室(一)、MN-312 研究生教室(二)、MN-310 公共儀器室

右側中間走廊依序為：

MN-313 儲藏室(二)、MN-314 教師研究室、MN-315 教師研究室、MN-316 教師研究室、MN-317 教師研究室、MN-318 教師研究室、MN-319 教師研究室、MN-320 教師研究室、無障礙電梯、上下樓梯、男女生廁所

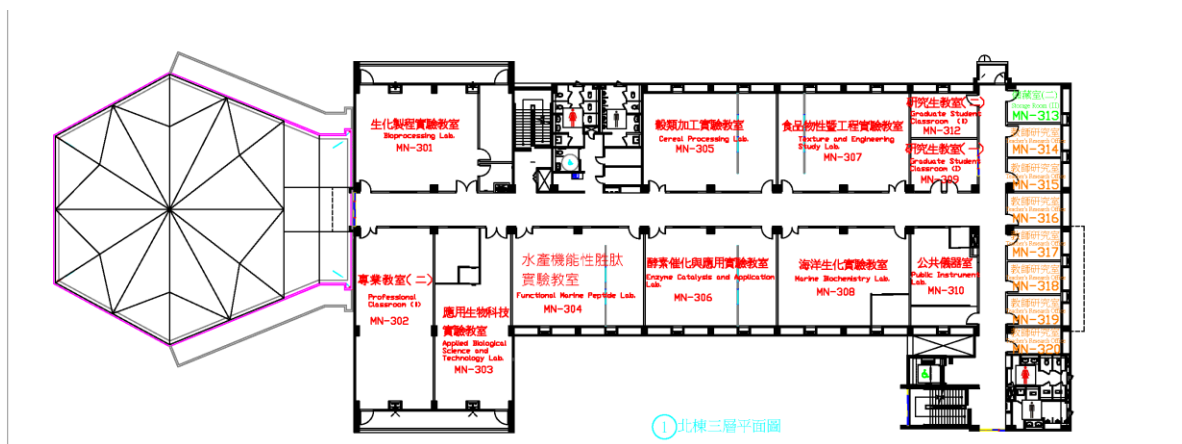

## 海科技大樓北棟 4 樓平面圖

中間為上下樓梯、男女生廁所及無障礙廁所、茶水間

左側走廊依序為：

MN-401、MN-402 專題討論室(二)、MN-402 專題討論室(一)

右側走廊依序為：

MN-403 院長室、MN-405 海洋資源暨工程學院辦公室、MN-407、MN-408 專題討論室(一)、MN-408 專題討論室(二)、MN-409、MN-406

右側中間走廊依序為：

MN-410、MN-411、MN-412、MN-413、無障礙電梯、上下樓梯、男女生廁所

