

110年第4季飲水機檢驗紀錄(道濟) 附件1					
檢驗日期		1100203	1100505	1100916	1101104
序號	飲水機置放處				
1	一樓RO出水口		<1		
2	二樓飲水機		<1		<1
3	三樓飲水機			<1	
4	四樓飲水機			<1	
5	一樓飲水機				<1
6	二樓飲水機	<1	<1		
7	三樓飲水機			<1	
8	四樓飲水機			<1	
9	五樓飲水機		<1		
10	一樓飲水機		<1		
11	二樓飲水機		<1		
12	三樓飲水機			<1	
13	四樓飲水機			<1	
14	五樓飲水機	<1			<1
15	地下室飲水機	<1			
16	一樓飲水機(左)	<1			
17	一樓飲水機(右)	<1			
18	二樓飲水機(左)		<1		
19	二樓飲水機(右)		<1		
20	一樓飲水機(左)			<1	
21	一樓飲水機(右)		<1		
22	二樓飲水機(左)		<1		
23	二樓飲水機(右)		<1		
24	三樓飲水機	<1			<1
25	四樓飲水機	<1			<1
26	五樓飲水機	<1			<1
27	六樓飲水機			<1	
28	七樓飲水機				<1
29	北棟一樓飲水機				<1
30	北棟二樓飲水機	<1			<1
31	北棟三樓飲水機	<1			<1
32	北棟四樓飲水機	<1			<1
33	南棟一樓飲水機			<1	
34	南棟二樓飲水機			<1	
35	南棟三樓飲水機	<1	<1		
36	食品加工實習場飲水機		<1		
1	一樓飲水機(藍天)			<1	
2	二樓飲水機(藍天)				<1
3	三樓飲水機(藍天)		<1		
4	地下室飲水機(采風)		<1		
5	一樓飲水機(采風)			<1	
6	二樓飲水機(采風)			<1	
7	三樓飲水機(采風)			<1	
8	四樓飲水機(采風)	<1			
9	五樓飲水機(采風)	<1			
10	一樓飲水機(碧海)				<1
11	二樓飲水機(碧海)				<1
12	三樓飲水機(碧海)				<1
13	五樓飲水機(行政)01			<1	
14	五樓飲水機(行政)02	<1			

※本年度飲用水水質檢驗合約廠商為道濟製藥股份有限公司。

※未達水質標準之點數將停止使用，並立即進行複查。

※水質標準：總溶解固體量<100 mg/L，總生菌數<100 MPN/100 mL，總大腸桿菌群<6 MPN/101 mL

事務組列管34台，學生宿舍14台，食科1台，一處RO出水口，目前共50處檢測點



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 10:00

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(行政大樓 2F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-01D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

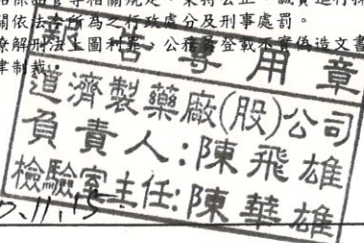

本檢測報告共15頁，本頁為第1頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 10:07

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(實驗大樓 1F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-02D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

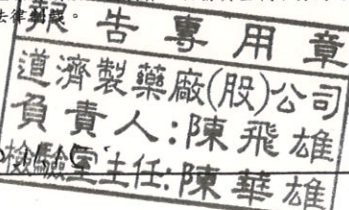

本檢測報告共15頁，本頁為第2頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 10:14

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(圖書館 5F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-03D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依其所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑罰主觀利導、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

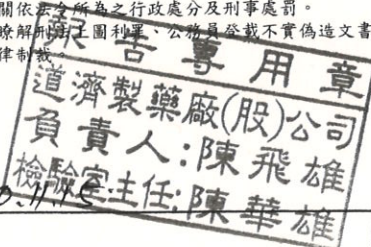

本檢測報告共15頁，本頁為第3頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 10:24

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(海科大樓 北棟 1F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-04D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

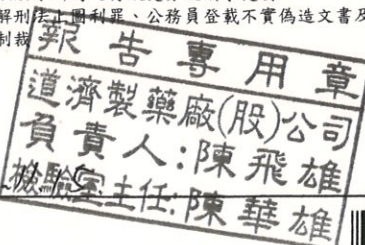

本檢測報告共15頁，本頁為第4頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705

FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 10:30

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(海科大樓 北棟 4F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-05D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並受刑法上之刑罰，公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

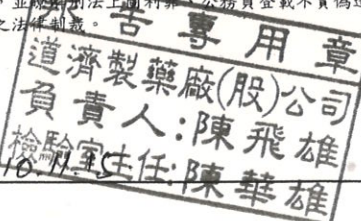

本檢測報告共15頁，本頁為第5頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 10:36

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(海科大樓 北棟 3F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-06D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑罰及圖利罪，公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

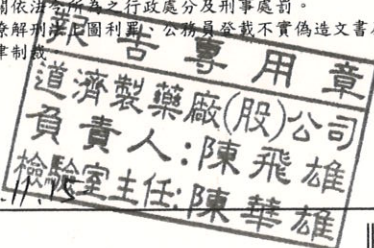

本檢測報告共15頁，本頁為第6頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 10:41

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(海科大樓 北棟 2F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-07D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並受刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

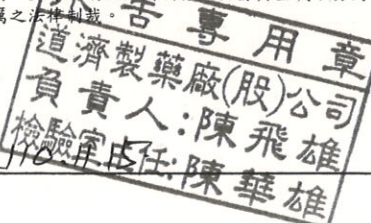

本檢測報告共15頁，本頁為第7頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 10:48

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(學生宿舍(碧海)3F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-08D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，此等刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

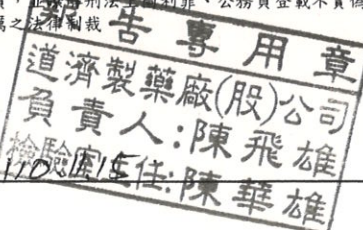

本檢測報告共15頁，本頁為第8頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 10:55

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(學生宿舍(碧海)2F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-09D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

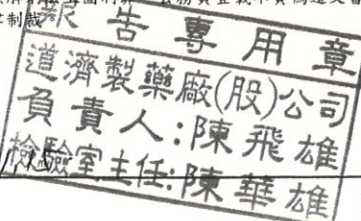

本檢測報告共15頁，本頁為第9頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 11:01

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(學生宿舍(碧海)1F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-10D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

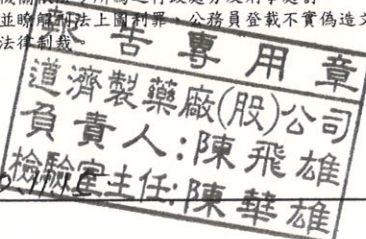

本檢測報告共15頁，本頁為第10頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 11:07

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(學生宿舍(藍天)2F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-11D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共15頁，本頁為第11頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 11:17

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(教學大樓 7F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-12D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

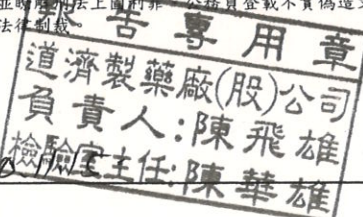

本檢測報告共15頁，本頁為第12頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 11:23

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(教學大樓 5F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-13D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

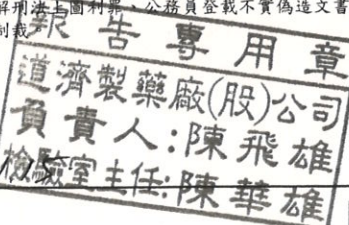

本檢測報告共15頁，本頁為第13頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 11:30

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(教學大樓 4F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-14D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法處罰及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法第131條、公務員登載不實公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

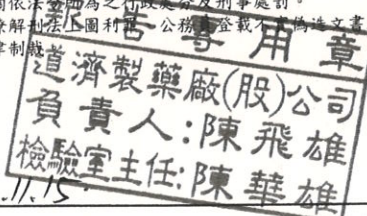

本檢測報告共15頁，本頁為第14頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W07581
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/11/04 11:36

客戶名稱：國立澎湖科技大學
受驗單位：國立澎湖科技大學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(教學大樓 3F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：澎湖縣馬公市六合路300號

收樣時間：110/11/04 18:06
樣品編號：110W07581-15D
報告日期：110/11/15
報告編號：FN110W07581
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑罰、公務員懲戒法及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

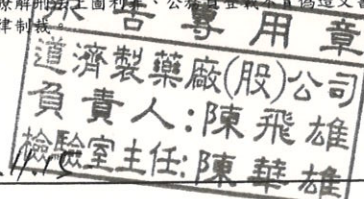

本檢測報告共15頁，本頁為第15頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W07581